


## 耐圧防爆型LED作業灯

# QLEX-350

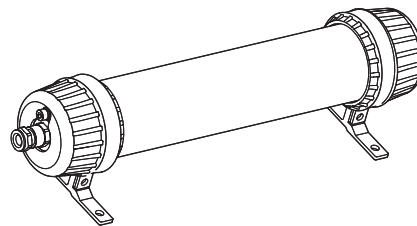

Qlightの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。設置および操作の前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また本書は大切に保管してください。

### ⚠ 防爆製品の安全上の注意

#### 安全上の取扱注意事項に従いご使用ください。

1. 防爆仕様は防爆規制に従って管理してください。製品を分解、組立、改造または修理しないでください。
2. 使用環境は仕様に記載した内容の範囲で使用してください。製品の定格温度は、指定された定格電圧および周囲温度で印加されたときの製品の温度です。
3. 使用しないケーブル穴は、必ず該当防爆等級と温度等級を満足する製品を使用して穴埋めしてください。
4. 製品の設置、メンテナンスおよび修理は、専門業者に依頼してください。
5. 安全のために、製品は高温高圧を避ける環境に設置して操作する必要があります。
6. 製品措置の一般的な安全守則に従い、高熱場所は避けて設置してください。
7. 化学物質が存在する場所に設置する場合は、2種類以上の化学物質が混在していないことを確認してください。安全のためには化学物質の成分や取扱説明書をよくお読みいただき、製品を設置してください。
8. 製品の取り付けの時は静電気を発生させないように注意が必要です。取り付け作業の時は静電気防止グッズや静電気防止用手袋を着用してください。
9. 本製品は接地した後に使用してください。

### ⚠ 安全確保のための警告

#### 次の事項を必ず守らなければ死亡や深刻な重傷を負う可能性が想定されます。

1. 配線やメンテナンス時には製品の電源を完全に切ってください。(感電の恐れがあります)
2. 各製品に記載されているIP保護等級で指定された条件以外の過度の埃や水がかかる場所には設置しないでください。  
(これらの指示に従わないと、製品に火災、感電、けが、誤動作、製品の損傷を引き起こす可能性があります)
3. 本製品を改造または修理しないでください。メンテナンスまたは修理サービスが必要な場合は、Qlightのお問い合わせ窓口にお問い合わせください。(これらを指示に従わないと、火災、感電、製品の破損につながる可能性があります)
4. 製品に正しい電圧を印加してください。(これらの指示に従わないと、火災、感電、または製品の損傷を招く可能性があります)
5. 製品を人命や財産に影響を与える可能性のある状態で使用する場合は、二重の安全装置を備えていることを確認してください。  
(これを守らないと、物的損害、火災、感電、人身事故の原因となります。)

### ⚠ 正しく取り扱いいただくためのご注意

#### 指示事項を守らなければ使用者が重傷を負うことや物的損害を負うことがあります。

1. 製品周囲の通気を妨げる可能性のある物を取り除いてください。(発熱により、製品が破損や変形の恐れがあります)
2. 正常に動作しない場合は、ただちに電源を切ってください。(火事や感電、製品破損の恐れがあります)
3. 各製品の仕様に従って製品の使用電圧を間違えないよう慎重に配線します。(誤作動、破損の恐れがあります)
4. シンナー、ベンジンなどの薬品が製品の表面に触れないように注意してください。(製品が壊れたり変色、変形する恐れがあります)
5. 製品に過度の力や衝撃を加えないでください。(故障や破損の恐れがあります)
6. 表面の特性上、他の物体に接触すると静電気が発生するおそれがありますので、製品の外部についた異物は濡れた布や静電気防止素材を使用して取り除いてください。

### 製品構成

QLEX	-	350	-	24
[型番]		[長さ]		[電圧]
• QLEX		• 350-350mm		• 24-DC24V



こちらのQRコードをスキャンすると詳細な製品情報がみれます。

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

## 製品規格

### ■ 防爆仕様

形式	QLEX-350
動作電圧範囲	DC24V
防爆構造	Ex d IIC T6
使用可能周囲温度	-40°C ≤ Ta ≤ 60°C
防爆 Zone	Zone1, Zone2
保護等級	IP66/ IP67


防爆ゾーンの区分(Gas)	Zone 1	一般的状態で間欠的危険雰囲気(Gas)
	Zone 2	異常な状態での危険雰囲気(Gas)
防爆グレードの分類(Gas)	GROUP II A	Acetone、Petrol、Methanol、Propane、Toluene
	GROUP II B	Ethylene、City gas
	GROUP II C	Hydrogen、Acetylene、Carbon sulphide
機器の最大表面温度と温度等級(Dust)	T1	450°C
	T2	300°C
	T3	200°C
	T4	135°C
	T5	100°C
	T6	85°C
防爆グレードの区分(Dust)	Zone 21	一般的状態で間欠的危険雰囲気(Dust)
	Zone 22	異常な状態での危険雰囲気(Dust)
防爆グレードの分類(Dust)	GROUP III A	引火性繊維(0.5mm以上)
	GROUP III B	非導電性粉じん
	GROUP III C	導電性粉じん

### ■ 光学特性仕様/ 一般仕様


光学特性仕様	
型番	QLEX-350
レンズ色	透明/半透明
照明色(基本)	昼光色
色温度(基本)	6,000~7,000K
総光速	650lm
照度(at 1m)	230Lux
一般仕様	
型番	QLEX-350
定格電圧	DC24V
動作電圧範囲	DC21.6V~26.4V
消費電力	8.6W
絶縁抵抗	Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)
耐圧電圧	DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute
防水性能	IP66/67
本体材質	側面カバー - Al、レンズ- PC、側面カバーパッキン- NBR、ブラケット - Al
認証	  
重量(approx.)	1.12Kg

## 外形図

(単位 : mm)

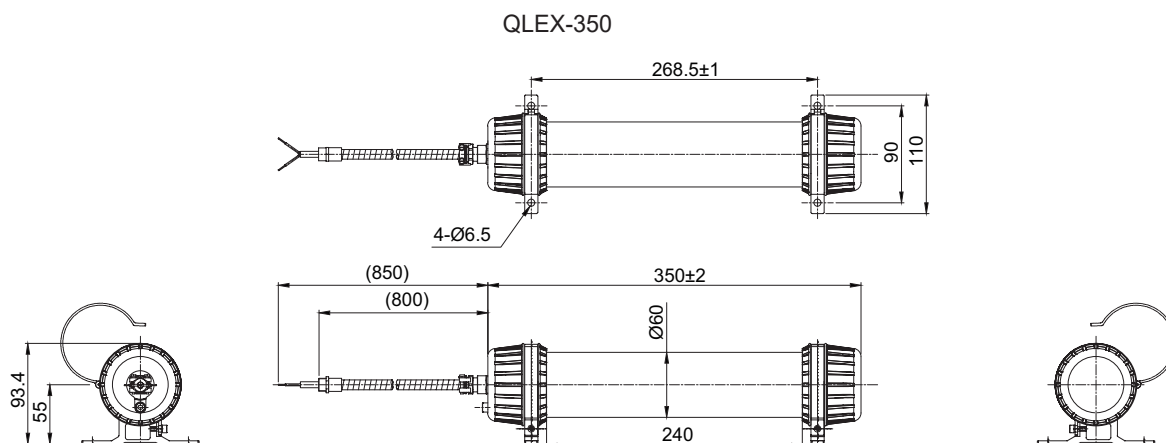


## 接続方法

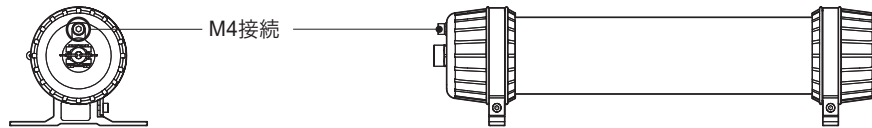

- 表記部にM4接地ボルトを利用して接地線を締結してください。
- 接地ケーブルを接続するときは、リング端子を使用してください。
- 接地用O型ターミナルは接地面積4mm<sup>2</sup>以上を使用してください。


## 結線図

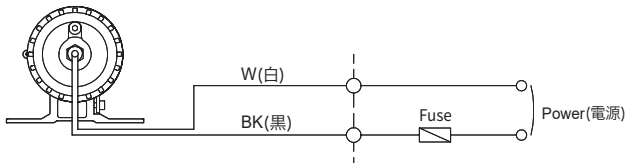


- 電源線規格 Dura & Flex-F-Vu (0.5sq ) 850mm
- 本製品のは(+) (-)極性区別なしで使用できます。

## 製品構成/ ブラケットの調整方法

### 製品構成

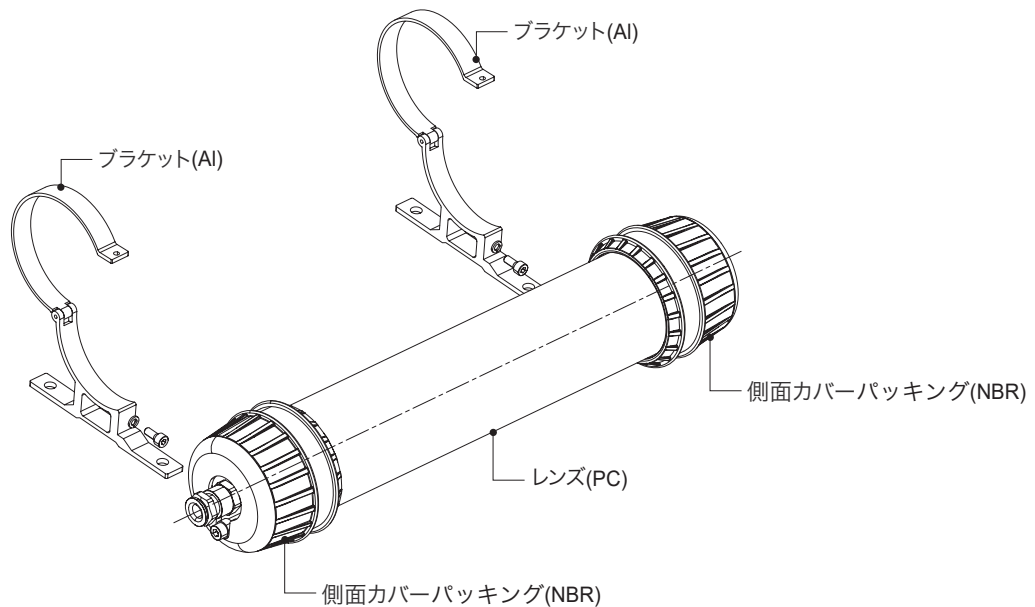

### ブラケットの調整方法

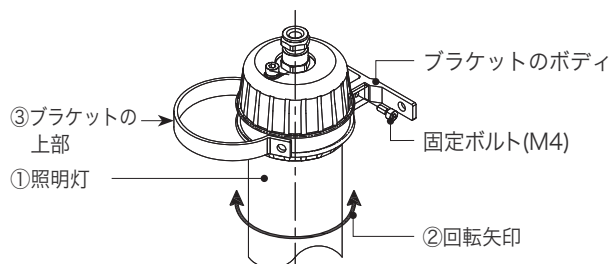

- 製品にブラケットを取り付けます。(上下または左右)
- 照明灯(①)を取って回転矢印(②)のようにレンズを固定させます。
- (③)と一緒にブラケット上部を矢印方向に押して製品を固定してください。(ブラケット2個)
- 同封された固定ボルト(M4)にブラケットを締結してください。


## 取付け方法/ 取付け穴規格

### ■ 取付け方法

- まずは、取付け部分に製品取付ボルトに合った機械タップまたは穴加工をしてください。
- 本製品の取付穴は、直径6.5mmです。
- 直接取付けの場合は、ボルトをタワーの取り付け穴に通して固定します。
- 壁付けする場合は、ボルトを製品の穴に通し、ナットを取り付け面の反対側から締め付けます。
- アプリケーションのニーズに基づいて、壁掛けブラケットまたは直接取り付けブラケットを使用して、製品のカバーまたはボディを希望の取り付け面に固定します。

### ■ 取付け穴規格

- 製品を取付する位置に取付穴を加工してください。  
取付け穴の規格です。

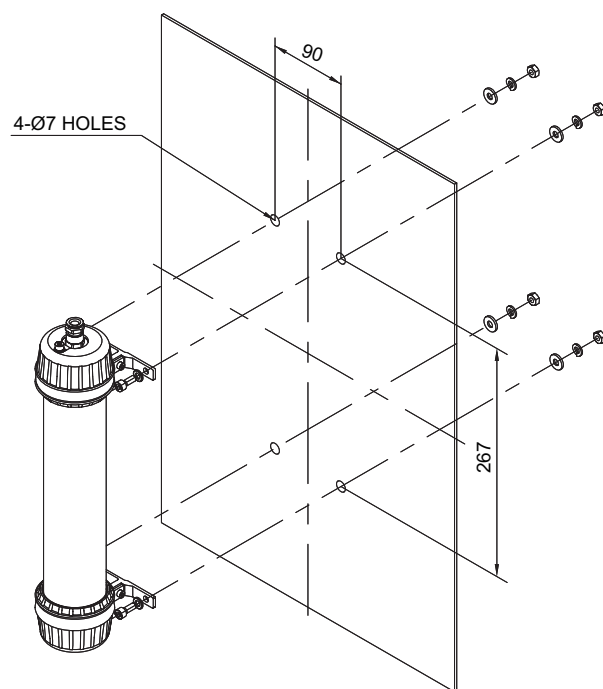

## 取付環境と保護評価

- 本製品は、(耐圧)防爆仕様で設計されています。
- 規制された防爆規格を満足する環境で使用してください。
- 詳細については、当社のウェブサイト [www.qlight.com](http://www.qlight.com)をご覧ください。

## 製品設置方向

■ 製品設置時に正しくない方向に設置すると、製品内部に雨水や水分が流入することがあります。設置方向に合わせて設置してください。

### ・警告灯/表示灯

※ 防水等級がIPX4未満の製品は地面と垂直方向に設置してください。

電源線引き出し部が空に向けて設置しないでください。




### ・電子ホーン/フォン

ホーン部が空に向けて設置しないでください。



### ・船舶/重負荷/重装備&防爆製品


ホーン部が空に向けて設置しないでください。

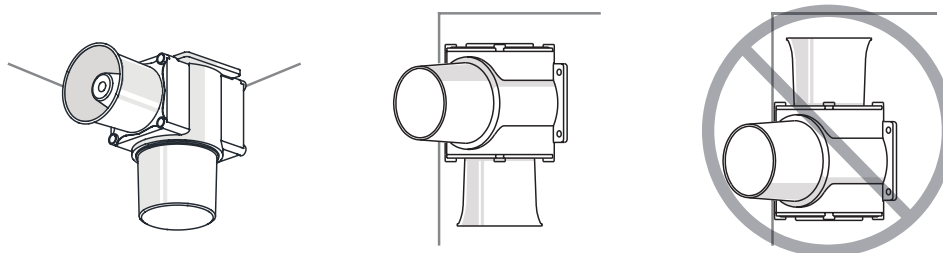

### ・タワーランプ

※ 防水等級がIPX4未満の製品は地面と垂直方向に設置してください。

電源線引き出し部が空に向けて設置しないでください。

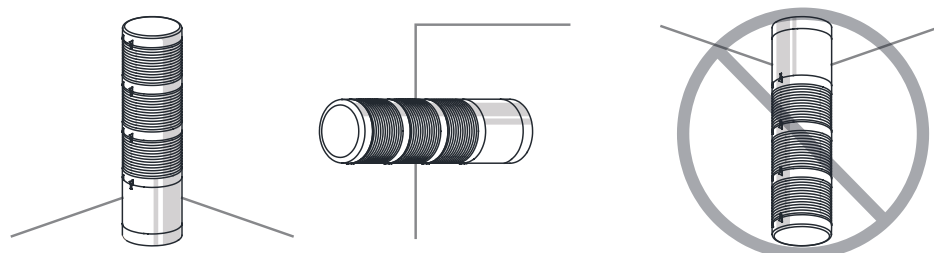







#### 使用時注意事項

本カタログに収録されている製品外形及び規格は、品質改善のため、変更する場合があります。  
最新製品情報は、本社ホームページ([www.qlight.com](http://www.qlight.com))でご案内しています。  
設置及びご使用前には必ず、製品の取扱説明書をよくお読みください。

韓国法人(株)キューライト Qlight Co.,Ltd. [www.qlight.com](http://www.qlight.com) | [trade@qlight.com](mailto:trade@qlight.com)

本社 | ソウル市衿川区加山デジタル1路128 STXVタワー1510号 Tel.+82-2-2679-6152 (コレクトコール : +82-80-328-2222)

工場 | 慶尚南道金海市上洞面 墨方路185-25 Tel.+82-55-328-1111 (コレクトコール : +82-80-328-1111)

海外営業事務所 | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel.+82-51-620-4100

釜山本部 | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel.+82-51-245-0017

中国現地法人 [www.qlight.com](http://www.qlight.com) [www.qlightcn.com](http://www.qlightcn.com) | [qlightcn@qlight.com](mailto:qlightcn@qlight.com)

中国法人(上海) | 上海市 宝山区 真大路 450弄 11号 B幢 333室 Tel. +86-21-6651-7100 Fax.+86-21-6315-3929

中国工場(启东) | 江苏省启东市高新技术产业开发区海燕路33号 Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

# Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

Product Operation Inquiry / Customer Support +82-51-620-4100

You can expect prompt service if you have exact information such as model name, symptom, telephone number and address.

※ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.

Head office : 1510, 15F, 128, Gasan digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea (Postal Code : 08507)

Factory : 185-25, Mukbang-Ro, Sangdong-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea (Postal Code : 50805)

[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

JP - QLEX-350 - 2403A